



Abb. 2 Lumineszenzaufnahme (3650 Å)

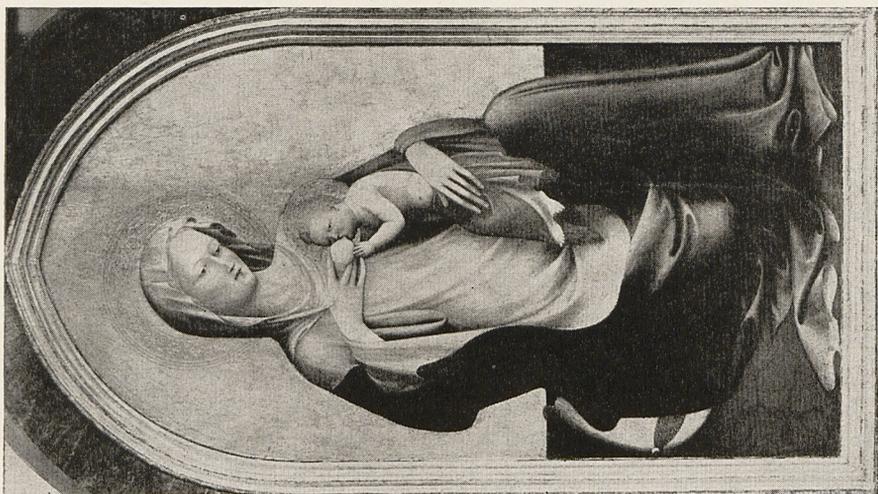


Abb. 1 Masolino: Madonna dell'Umiltà



Abb. 3 Zustand vor 1942



Abb. 4 Rückseite



46 Abb. 5 Infrarotaufnahme (Detail)



Abb. 6 Makroaufnahmen (10fach)  
Oben: Original - Unten: Anstückung



*Abb. 7 Röntgenaufnahme (20-25 KV, 30-40 mA, 120 sec., 70 cm)*

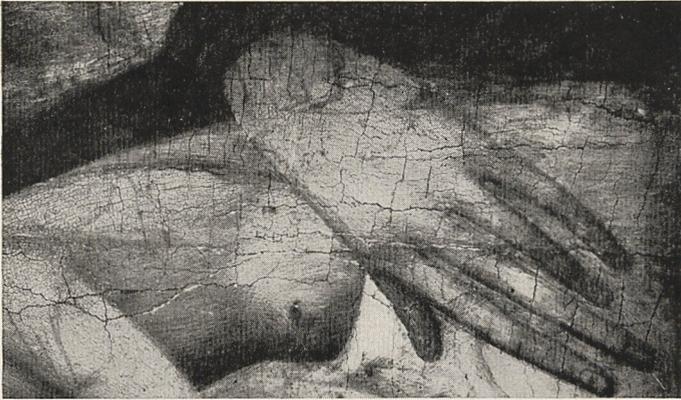


Abb. 10 Infrarotaufnahme



Abb. 9 Lumineszenzaufnahme  
(3650 Å)



Abb. 8 Detail